

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA



SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE – FORMIGA

ÁGUA

Como obter a ligação?

ATENÇÃO:

Nesta cartilha você encontrará instruções para a construção/montagem do Padrão – Cavalete e todas as instruções e documentações necessárias para efetivar a ligação de água.

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA


COMO SOLICITAR:

- 1) COMPAREÇA AO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA, 723 – BAIRRO: SANTA LUZIA EM FORMIGA;
- 2) DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: VER PÁGINA 06;
- 3) SERÁ GERADO UMA ORDEM DE SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA PARA QUE O FISCAL DO SAAE CHEQUE NO LOCAL A EXISTÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E APROVE A CAIXA DE HIDRÔMETRO INSTALADA.
- 4) APÓS A VISITA DO FISCAL, O SAAE ENTRARÁ EM CONTATO COM O PROPRIETÁRIO INFORMANDO O VALOR DA LIGAÇÃO DE ÁGUA, SOLICITANDO QUE O MESMO COMPAREÇA NOVAMENTE AO SAAE PARA EFETIVAR O PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
- 5) VISTORIA DO PADRÃO: A LIGAÇÃO SERÁ EXECUTADA SOMENTE APÓS A VISTORIA COMPROVANDO QUE O PADRÃO ESTÁ INSTALADO CORRETAMENTE. CASO HAJA REPROVAÇÃO DO PADRÃO, AS VISTORIAS POSTERIORES SERÃO COBRADAS SUCESSIVAMENTE.

➤ É NECESSÁRIO QUE O PROPRIETÁRIO (O REQUERENTE DA LIGAÇÃO DE ÁGUA) INSTALE A CAIXA DE HIDRÔMETRO NO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÕES DO SAAE.

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA

FORMA DE INSTALAÇÃO DO PADRÃO:

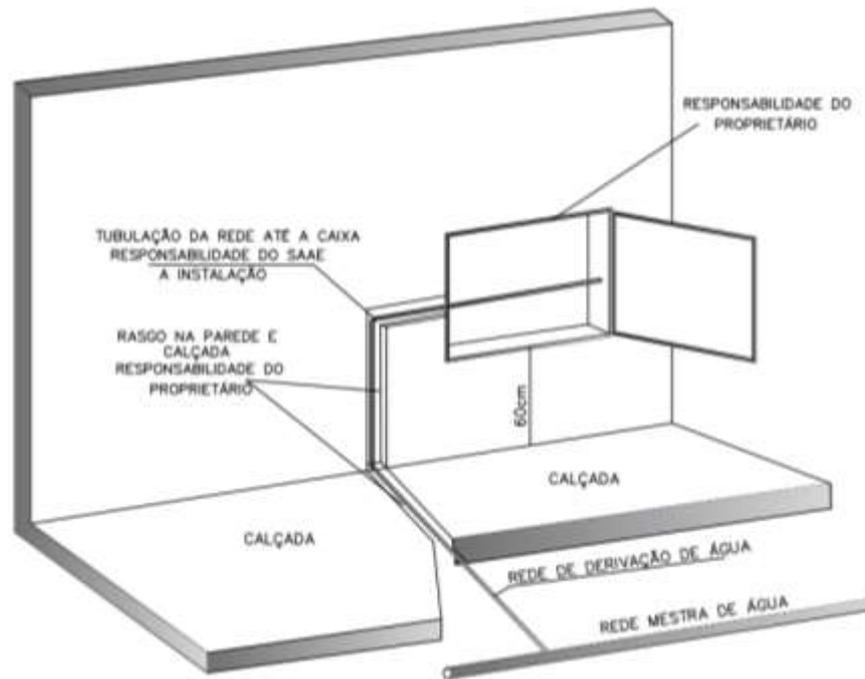

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA

PEÇAS PARA MONTAGEM DO PADRÃO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DAS PEÇAS	PADRÃO DE 1/2"	
		MEDIDA	QUANTIDADE
1	Joelho de 20 de 90º, PVC (Proprietário)	20 x 20mm	4
2	Tubo de PVC (Proprietário)	20mm	1
3	Hidrômetro (SAAE)	½"	1
4	Luva soldável de correr (SAAE)	20 x 1/2	2
5	Registro de esfera de solda PVC (SAAE)	20mm	1

LOCAL DE INSTALAÇÃO DO PADRÃO:


- O padrão ou cavalete deve ser instalado na testada do lote, mureta ou parede;
- Se você for instalar o padrão próximo ou paralelo ao padrão de energia elétrica, observe que deverá existir uma distância mínima de 30 cm entre eles e os seus respectivos ramais internos;
- O local de instalação deve ser de livre acesso, facilitando a leitura mensal do hidrômetro.

COMO INSTALAR O PADRÃO EMBUTIDO OU CAVALETE (NO MURO, MURETA OU PAREDE):

O SAAE não é responsável pela instalação da caixa de proteção do hidrômetro.

A caixa de proteção do hidrômetro para abrigar o padrão de ½" deve ser feito conforme as medidas abaixo:

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA

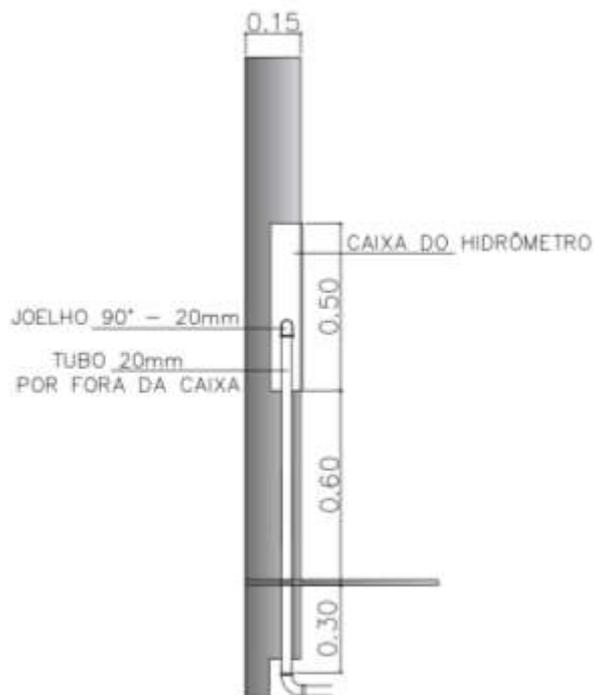

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA A SER APRESENTADA PARA SOLICITAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA:

1- IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO:

1.1- PESSOA FÍSICA:

- CPF;
- Apresentação da carteira de identidade expedida por órgão competente (RG), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou CNH (modelo com foto) ou outros com validade instituída por lei.

1.2- PESSOA JURÍDICA:

- CNPJ;
- Ata de constituição, consolidação ou assembleia de acionistas (para sociedades civis, anônimas, ONGs e religiosas), Contrato Social (para LTDA) ou Declaração de Firma Individual (Para firma Individual). Todos os documentos da pessoa jurídica devem

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA LIGAÇÃO DE ÁGUA

conter autenticação das Juntas Comerciais ou Cartório de Ofício de Notas;

- Os mesmos documentos solicitados para pessoa física do representante legal e procuração no caso de preposto.

1- COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DO IMÓVEL:

2.1- IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREAS URBANAS:

- Alvará de construção ou habite-se expedido pela Prefeitura;
- Se pessoa jurídica, cópia do Contrato Social, alterações e CNPJ, cópia do Registro Comercial, tratando-se de empresário individual;
- Declaração emitida pela Prefeitura constando a comprovação de que as atividades no imóvel são permitidas ou toleradas;
- Cópia da Escritura Registrada e da Certidão de Registro de Imóveis ou cópia do último Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU;
- Laudo Ambiental expedido pela Secretaria do Meio Ambiente;
- Certidão de Número.

2.2- IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREAS RURAIS:

- Se pessoa jurídica, cópia do Contrato Social, alterações e CNPJ, cópia do Registro Comercial, tratando-se de empresário individual;
- Declaração emitida pela Prefeitura constando a comprovação de que as atividades no imóvel são permitidas ou toleradas;
- Cópia da Escritura de Origem ou Certidão de Registro de Imóveis ou cópia do último Imposto Rural – ITR;
- Laudo Ambiental expedido pela Secretaria do Meio Ambiente;
- Projeto ou nota fiscal comprovando a aquisição de fossa séptica;
- A ligação de água somente será efetuada quando fiscalizado a instalação da fossa séptica no local.

ATENÇÃO:

As instalações internas do imóvel são de responsabilidade do usuário que deverá providenciar a interconexão da tubulação do cavalete com a tubulação do imóvel, bem como certificar de que toda a tubulação interna está apta a receber o abastecimento de água.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

➤ PROCEDIMENTOS PARA A LIMPEZA DE SUA CAIXA D'ÁGUA

Aqui estão algumas dicas para manutenção da sua caixa

- Nunca deixe que ela fique destampada, para que não entre nenhum inseto ou outro animal.
- Se a caixa é subterrânea, é preciso que ela esteja protegida contra as águas de enchurradas ou de esgotos e fossas.
- Todo reservatório deve estar fora do alcance de crianças.
- Periodicidade de limpeza da caixa d'água: de seis em seis meses.

Para limpeza do reservatório:

- 

1

Antes da lavagem, verifique em sua conta (histórico de consumo) a média diária de consumo para o fechamento do registro de entrada da água no cavalete. Assim, você vai consumir a água da caixa e deixar somente a quantidade necessária para a limpeza, evitando o desperdício.
- 

2

Quando a caixa estiver quase vazia inicie a limpeza. Se a caixa for de amianto use somente escova de nylon e água. Se a caixa for de "plástico" use uma bucha e detergente. Escove as paredes e o fundo da caixa. Dê um jato forte de água para retirar a sujeira.
- 

3

Coloque num balde limpo um litro de água sanitária e 5 litros de água. Com um pano limpo, espalhe a solução de água sanitária no fundo e nas paredes da caixa.
- 

4

Espera meia hora para que a solução de água sanitária faça a perfeita desinfecção da caixa d'água. Dê um jato forte de água para retirar a mistura da água sanitária.
- 

5

Aproveite essa solução para desinfetar as tubulações internas, abrindo os registros ou destampando a saída.
- 

6

Lave de novo a caixa com um jato forte de água e deixe a água escoar pelas tubulações internas. É importante deixar toda a água escoar. A caixa deve ficar vazia.
- 

7

2 horas

Agora, encha de novo a caixa e tampe-a. Abra o registro de entrada da água no cavalete e deixe encher a caixa d'água.
- 

8


Repita a limpeza da sua caixa d'água daqui a 6 meses.

**MANTER A CAIXA D'ÁGUA LIMPA É
MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA QUE O SAAE
LEVA ATÉ SUA CASA!**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A caixa d' água é sua reserva para uma eventualidade qualquer, como, por exemplo, nos dias em que o SAAE estiver executando algum serviço de manutenção e seja preciso desligar temporariamente a rede de abastecimento. Dimensione bem o tamanho da sua caixa d' água. Mas não basta ter uma caixa d' água, é preciso saber cuidar dela. Afinal de contas, trata-se de um reservatório que deve estar sempre limpo, para evitar algum tipo de contaminação.

➤ HIDRÔMETRO

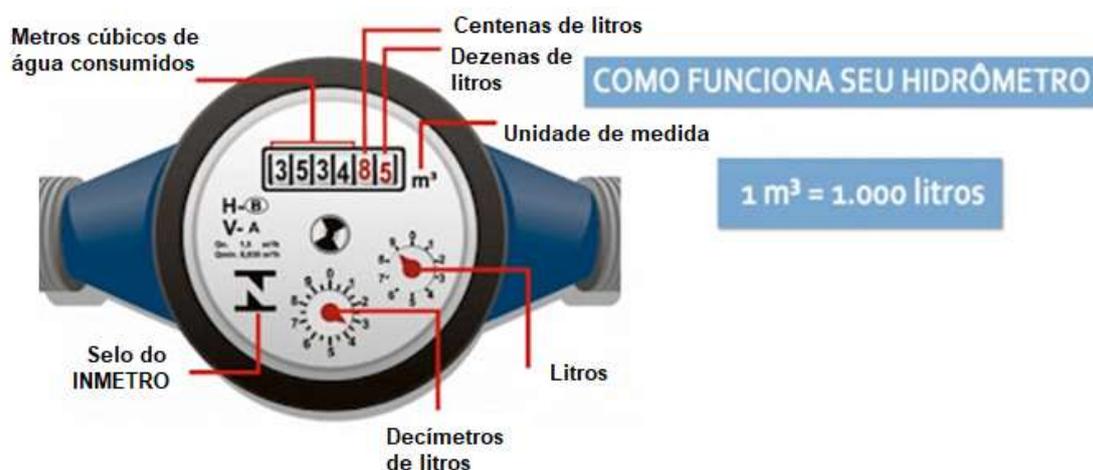

➤ TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS

Consta no site do SAAE a Tabela de preços e prazos de serviços, descrevendo os tipos de ligações com os seus referidos valores.



SERVIÇO AUTÔNOMO
DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE – FORMIGA